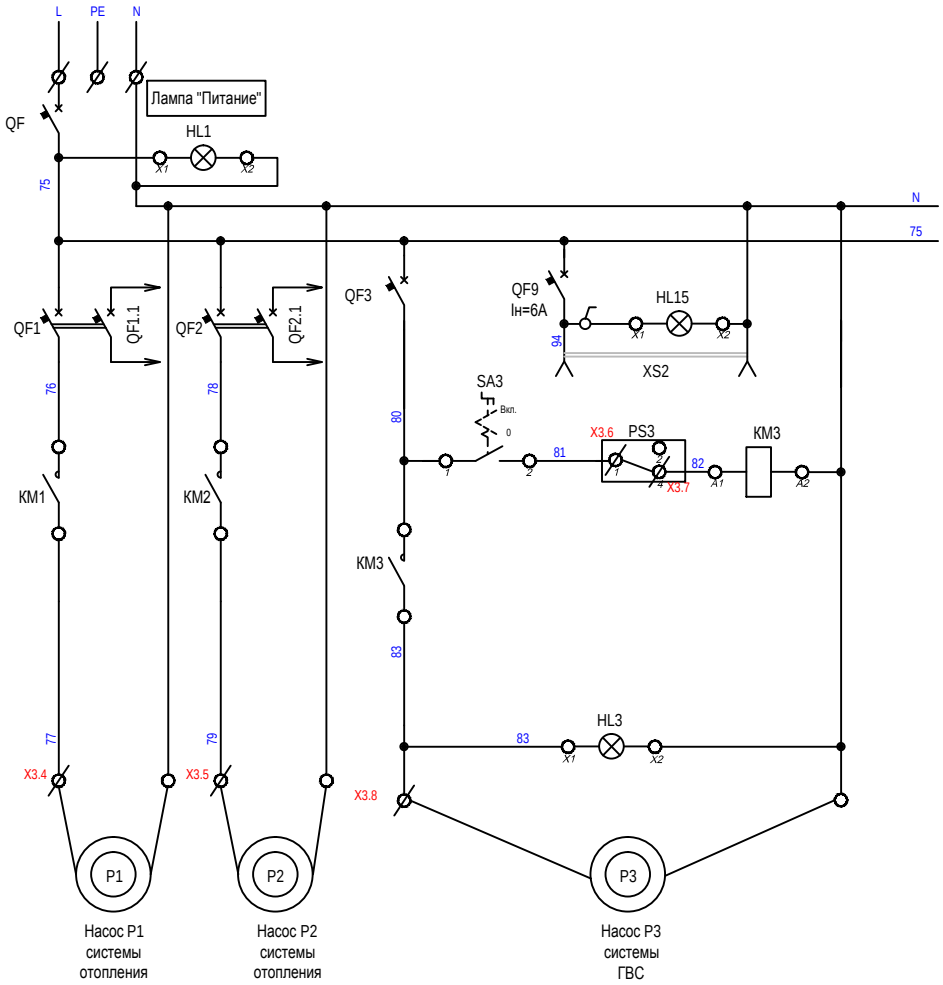
L
PE
N
Лампа "Питание"
QF
HL1
X1
X2
75
N
75
QF1
QF1.1
QF2
QF2.1
QF3
QF9
Iн=6A
HL15
94
XS2
SA3
Вкл.
0
76
78
80
81
X3.6
PS3
82
X3.7
KM3
A1
A2
KM1
KM2
KM3
83
HL3
77
79
X3.4
X3.5
X3.8
P1
P2
P3
Насос P1 системы отопления
Насос P2 системы отопления
Насос P3 системы ГВС

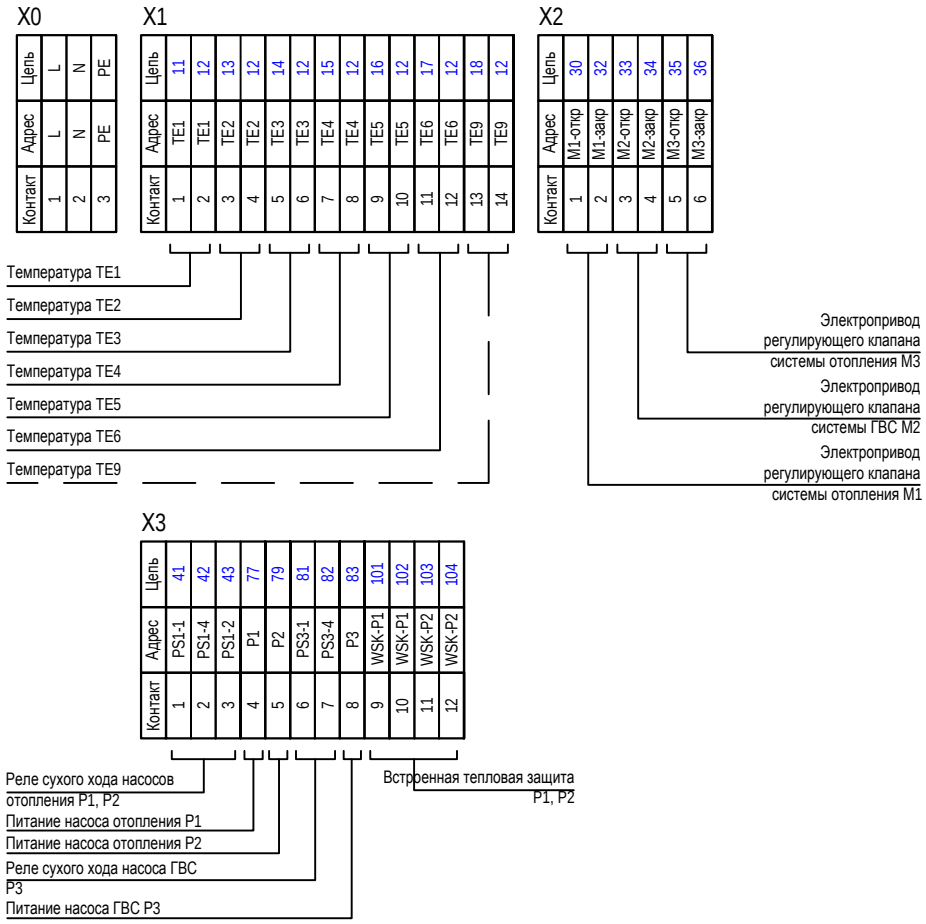
X0
Цепь
Адрес
Контакт
L
N
PE
1
2
3
X1
11
12
13
14
15
16
17
18
TE1
TE2
TE3
TE4
TE5
TE6
TE9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
X2
30
32
33
34
35
36
M1-откр
M1-закр
M2-откр
M2-закр
M3-откр
M3-закр
Температура TE1
Температура TE2
Температура TE3
Температура TE4
Температура TE5
Температура TE6
Температура TE9
Электропривод регулирующего клапана системы отопления M3
Электропривод регулирующего клапана системы ГВС M2
Электропривод регулирующего клапана системы отопления M1
X3
41
42
43
77
79
81
82
83
101
102
103
104
PS1-1
PS1-4
PS1-2
P1
P2
PS3-1
PS3-4
P3
WSK-P1
WSK-P2
Реле сухого хода насосов отопления P1, P2
Питание насоса отопления P1
Питание насоса отопления P2
Реле сухого хода насоса ГВС P3
Питание насоса ГВС P3
Встроенная тепловая защита P1, P2